



### Position der Anschlüsse

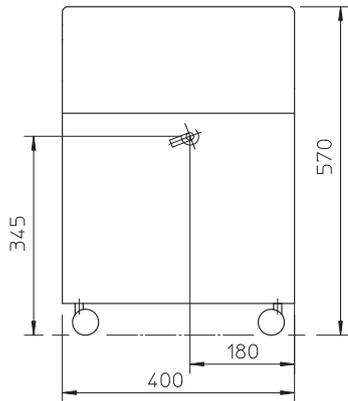


### Ansicht von hinten

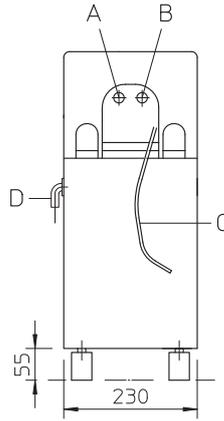

<b>A</b>	Wasserauslauf (enthärtetes Wasser); G 3/4" Außengewinde
<b>B</b>	Wasserzulauf (Rohwasser) G 3/4" Außengewinde; min. 1,5 bar; max. 6 bar; max. 50 °C; max. 29°dH Gesamthärte
<b>C</b>	Regenerierwasser 1/2"-Schlauch; 2000 mm lang
<b>D</b>	Sicherheitsüberlauf 1/2"-Anschluss


### Anschlussplan

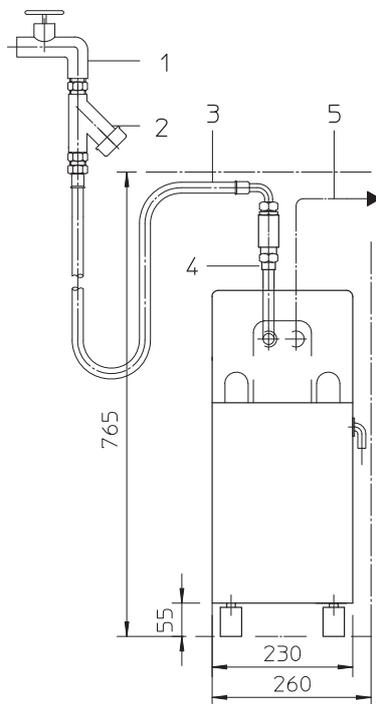

Ansicht von vorn

Die wassertechnische Sicherungseinrichtung (Pos. 4) kann bei beengten Platzverhältnissen auch an einer anderen Stelle in die Wasserzuleitung eingebaut werden.  
Beachten Sie:

- Oberkante der Sicherungskombination min. 110 mm über der Oberkante des MonoMatik 3
- Senkrechte Einbaulage
- In Fließrichtung einbauen

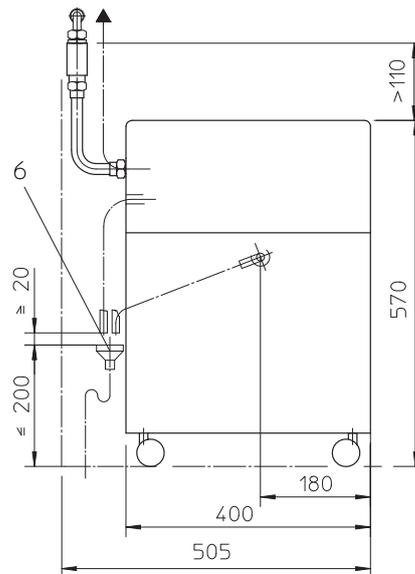

**INFO:** Pos. 1 bis 4 und Pos. 6 gehören nicht zum Lieferumfang des MonoMatik 3

Für den DIN-konformen Betrieb des MonoMatik 3 ist die Verwendung einer wassertechnischen Sicherungseinrichtung (Pos. 4) erforderlich. Winterhalter bietet hierzu ein Kit an. Das Kit enthält einen Rückflussverhinderer Typ HD nach DIN EN 1717. Nationale Installations- und Betriebsvorschriften sind darüber hinaus zu beachten.

Die Anlage kann auch spiegelbildlich montiert werden		Bauseitige Anschlüsse neben dem Gerät vorsehen
6	Abflusstrichter mit Siphon	
5	Schlauch zur Spülmaschine	
4	Wassertechnische Sicherungseinrichtung	
3	Anschlussschlauch; 2 x G 3/4" Überwurfmutter	
2	Schmutzfänger; 1 x G 3/4" Überwurfmutter; 1 x G 3/4" Außengewinde	
1	bauseitiges Wasserabsperrventil; G 3/4" Außengewinde	

89013502-00; de  
gefertigt: 07.02.17 sch

## Anschlussplan Ent härter MonoMatik 3

winterhalter®